




Arrêté du 1er octobre 2019

AMIANTE : INFORMATION IMPORTANTE

Description et nouvelles méthodes d'analyses

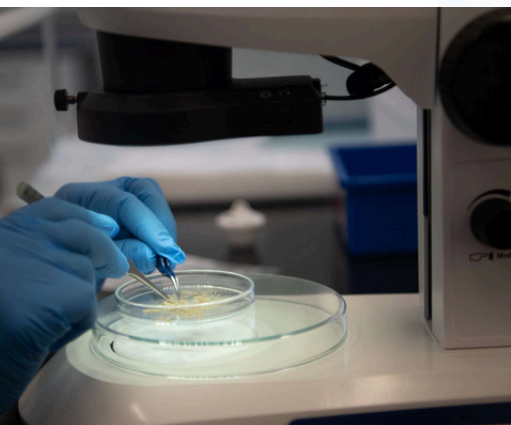

Le contexte

Le 21 avril 2021, la nouvelle réglementation sur les analyses d'amiante entre en vigueur. Les analyses réglementaires sont désormais plus longues et complexes.


Ce document est à destination de nos clients et a pour objectif d'expliquer les changements de cette réglementation. Découvrez les étapes d'analyse de vos échantillons et ce qui change concrètement.

Une accréditation par type de matériaux et produits

	Type d'amiante recherché	Matrices concernées
MATÉRIAUX ET PRODUITS MANUFACTURÉS	Amiante intentionnellement ajouté	Carbonates, cellulose, ciment, hydrocarbonés, plâtres, polymères, etc.
MATÉRIAUX BRUTS	Amiante naturellement présent	Ballast, granulats, matériaux meubles, roches, sables, etc.
MATÉRIAUX MANUFACTURÉS	Amiante naturellement présent et intentionnellement ajouté	Bétons, enrobés, sols pollués par matériaux etc.

Les nouveaux process analytiques imposés par cette réglementation

Matériaux et produits manufacturés avec amiante intentionnellement ajouté

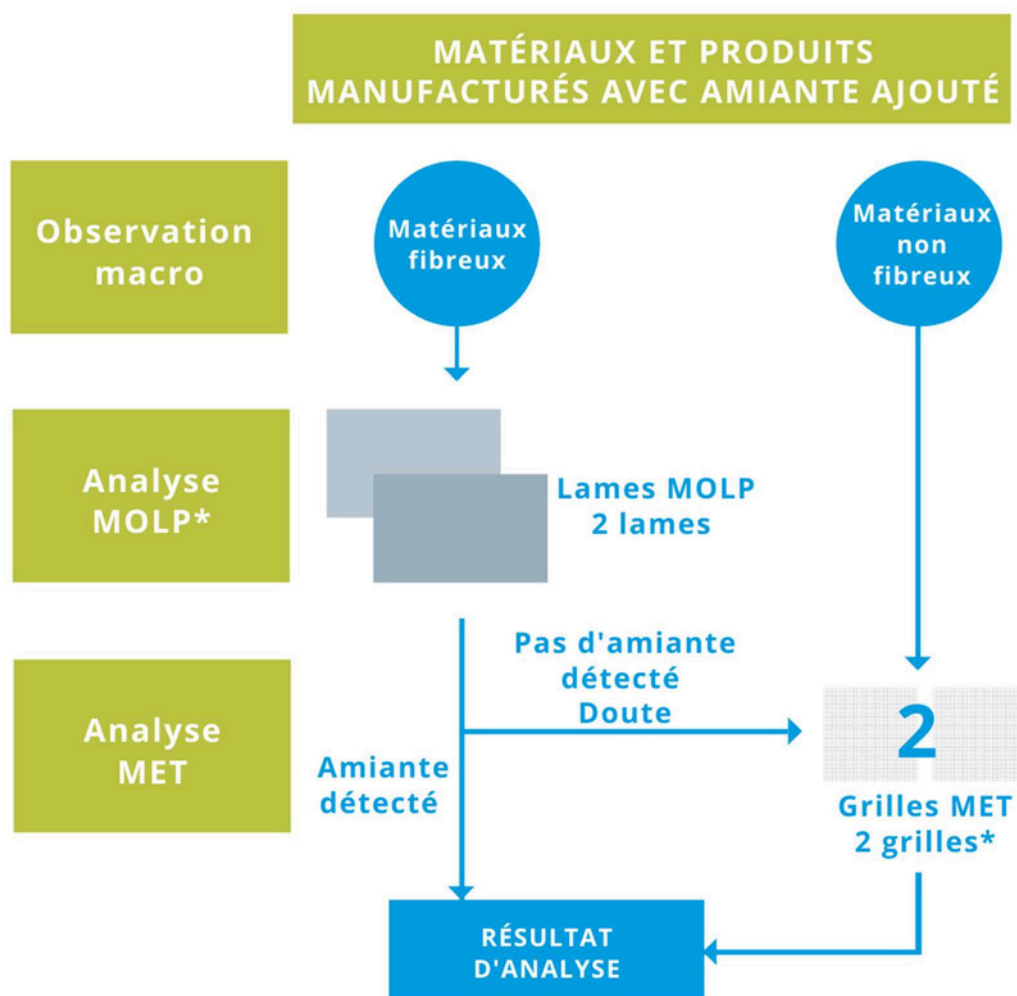


Les changements à partir du 21 avril 2021 :

- * L'analyse MOLP est désormais obligatoire.
- * L'analyse MET se fait désormais en utilisant 2 grilles et non plus seulement une comme précédemment.

Les nouveaux process analytiques imposés par cette réglementation

Matériaux bruts avec amiante naturel

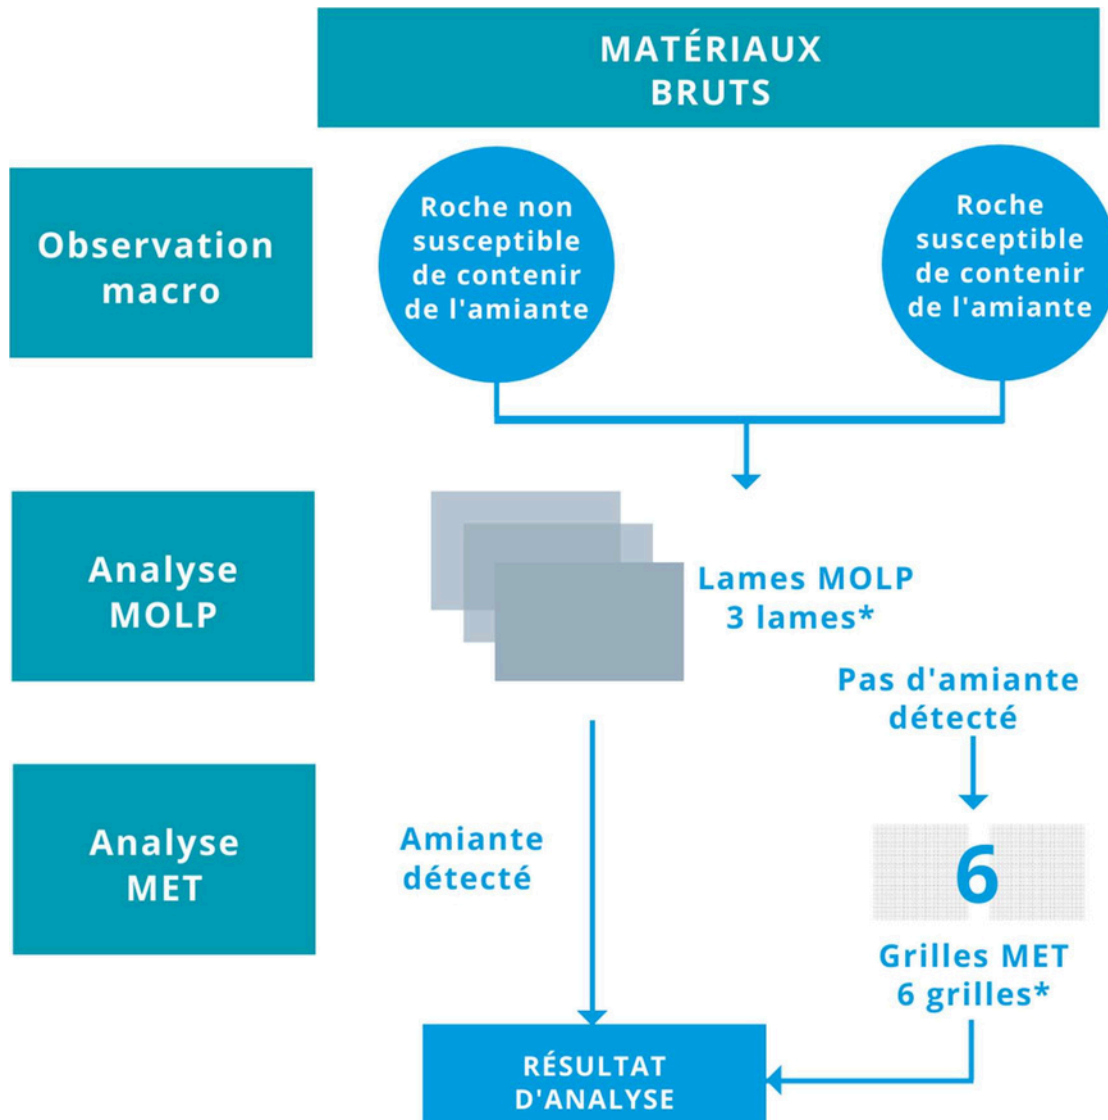


Les changements à partir du 21 avril 2021 :

* L'analyse MOLP doit être réalisée en utilisant davantage de lames qu'auparavant.

* L'analyse MET doit être réalisée en utilisant davantage de grilles qu'auparavant.

Les nouveaux process analytiques imposés par cette réglementation

Matériaux manufacturés avec amiante naturel et intentionnellement ajouté

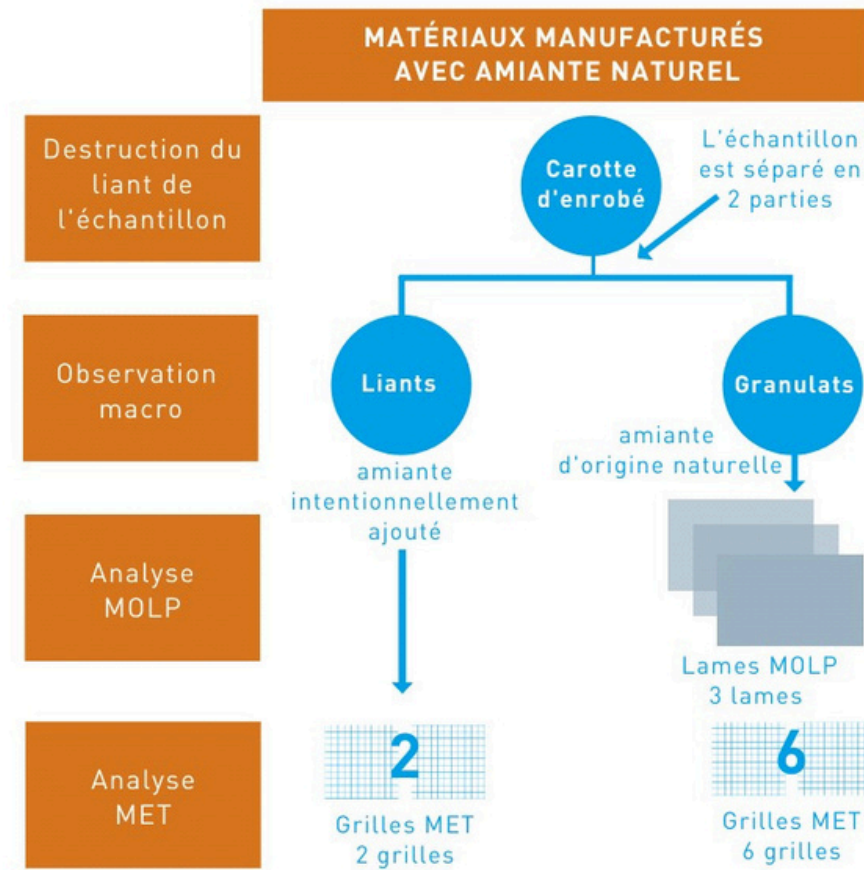

Note importante

En tant que donneur d'ordre, en fonction de vos impératifs et connaissances, vous avez le choix de commander :

- Uniquement faire analyser le liant hydrocarboné en recherchant l'amiante potentiellement ajoutée,
- ou
- Faire analyser les 2 parties de la carotte d'enrobé : l'amiante intentionnellement ajoutée dans le liant et l'amiante naturellement présente dans les granulats.



Ces importantes modifications réglementaires auront un impact sur les tarifs en vigueur. Nous reviendrons rapidement vers vous avec les nouveaux prix en fonction des matrices à analyser et des options choisies pour les agrégats d'enrobés.

Pour toutes questions, veuillez-vous rapprocher de votre chargé.e clientèle dédié.e. Toute l'équipe WESSLING vous remercie de votre confiance et de votre fidélité.

WESSLING Lyon

ZI Chesnes Tharabie
40 rue du Ruisseau
38070 Saint-Quentin-Fallavier
Tel : 04 74 99 96 20
E-mail : labo@wessling.fr

WESSLING Paris

ZI de Courtaboeuf
3 avenue de Norvège
91140 Villebon-sur-Yvette
Tel : 01 64 47 65 38
E-mail : labo.paris@wessling.fr

WESSLING Lille

Parc d'activité de la gare
78 bis Rue de la Gare
59170 Croix, France
Tel : 03 28 34 23 32
E-mail : labo.lille@wessling.fr

Horaires

Du lundi au vendredi, 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Dépôt d'échantillons possible 24h/24h, 7/7 sur nos sites dans nos "locaux 24/24"